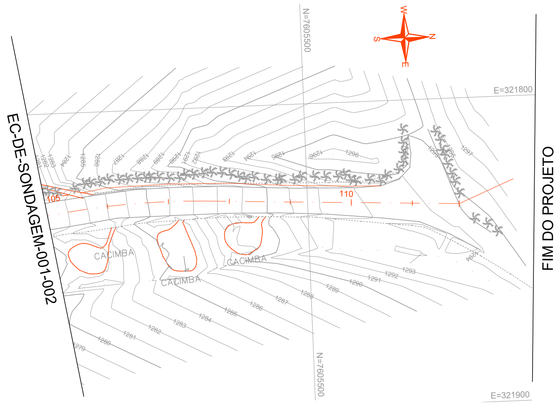


| PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A TRADO - NBR 9603 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOSTRA | km | lado | 1 - prof (m) | Descrição do Material | 2 - prof (m) | Descrição do Material | N.A. (m) |
| 1 | 0,000 | Direita | 0,040 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,040 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 2 | 0,200 | Esquerda | 0,030 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,030 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 3 | 0,400 | Direita | 0,035 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,035 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 4 | 0,600 | Direita | 0,040 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,040 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 5 | 0,800 | Esquerda | 0,050 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,050 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 6 | 1,000 | Direita | 0,030 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,030 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 7 | 1,200 | Esquerda | 0,050 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,050 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 8 | 1,400 | Direita | 0,040 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,040 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 9 | 1,600 | Direita | 0,050 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,050 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 10 | 1,800 | Esquerda | 0,045 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,045 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 11 | 2,000 | Direita | 0,030 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,030 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |
| 12 | 2,200 | Esquerda | 0,030 | ARENOSO COM CASCALHO E BRITA | 0,030 | ARENO ARGILOSO CLARA | Seco |

| RESUMO DE CARACTERIZAÇÃO DO SUB LEITO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOSTRA | Hot | Dmax | C.B.R. | Exp. | 1" | 3/4" | 3/8" | 4 | # 10 | #40 | #200 |
| 1 | 11,50 | 1,737 | 12,5 | 0,63 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,08 | 91,75 | 70,35 |
| 2 | 9,71 | 1,907 | 8,8 | 0,44 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,07 | 88,42 | 71,28 |
| 3 | 10,30 | 1,786 | 10,8 | 0,40 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,08 | 90,33 | 72,48 |
| 4 | 10,87 | 1,525 | 12,2 | 0,53 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,10 | 91,68 | 77,96 |
| 5 | 10,67 | 1,874 | 8,3 | 0,41 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,07 | 88,55 | 79,90 |
| 6 | 10,60 | 1,911 | 9,2 | 0,48 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,07 | 87,60 | 74,43 |
| 7 | 8,97 | 1,909 | 10,2 | 0,63 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,07 | 91,62 | 78,67 |
| 8 | 10,50 | 1,629 | 8,3 | 0,39 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,09 | 91,40 | 74,73 |
| 9 | 9,60 | 1,544 | 11,1 | 0,44 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,10 | 87,69 | 78,46 |
| 10 | 11,00 | 1,503 | 13,5 | 0,68 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,11 | 89,69 | 79,57 |
| 11 | 9,20 | 1,861 | 9,0 | 0,46 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,07 | 88,30 | 77,21 |
| 12 | 10,00 | 1,924 | 8,9 | 0,44 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,07 | 88,02 | 79,21 |
| **MÉDIA** | **10,24** | **1,759** | **10,21** | **0,494** | | | | | | | |
| **DESVIO PADRÃO** | **0,76** | **0,17** | **1,77** | **0,100** | | | | | | | |
| **MÍNIMO** | **9,0** | **1,503** | **8,3** | **0,39** | | | | | | | |
| **MÁXIMO** | **11,5** | **1,924** | **13,5** | **0,68** | | | | | | | |

| Nº | DISCRIMINAÇÃO | EMITENTE | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO | CÓDIGO | OBJETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R E V I S Õ E S | | | | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | |

TOPOGRAFIA

| | |
|---|---|
| PROJ. | RAMON PASCHOALETTO |
| DES. | |
| VERIF. | JAIR R. STERCKELE JR CREA-SP 5061194680 |
| RESP.TEC. | ANSELMO DUARTE CREA-SP: 5063504072 |

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO

Esta folha é propriedade da Prefeitura Municipal de Descalvado e seu conteúdo não pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A liberação ou a aprovação deste documento não exime a detalhista de sua responsabilidade sobre o mesmo.

PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA

EMPREENDIMENTO: ESTRADA DO CRISTO TRECHO: ESTRADA CRISTO

SUB-TRECHO:

OBJETO: ESTUDO GEOTÉCNICO - PLANTA E DETALHES

EST. 105+0,00 A EST. 111+15,37

| ESCALA: | CÓDIGO: | REVISÃO |
|---|---|---|
| H = 1:1000 | EC-DE-SONDAGEM-001-003 | A1 |